



INSO
23064
1st Edition
2022

Modification of
DIN 18014: 2014

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization

استاندارد ملی ایران
۲۳۰۶۴
چاپ اول
۱۴۰۰

الکترود زمین فونداسیون –
طرح ریزی، اجرا و مستندسازی

Foundation earth electrode—
Planning, execution and documentation

ICS: 29.120.50; 91.140.50

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمۀ standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، بهروزرسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«الکترود زمین فونداسیون - طرح ریزی، اجرا و مستندسازی»

سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

رئیس اداره مطالعات و آمار - شرکت برق منطقه‌ای تهران

سasanفر، پوریا

(کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت)

دبیر:

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره - شرکت نیرو گسترش نارین

رنجبر، محمود

(کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

عضو کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه - سندیکای صنعت
برق ایران

اصفهانی، احمد

(کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت)

عضو هیات رئیسه کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه -
سندیکای صنعت برق ایران

الهی پناه، آرش

(کارشناس مهندسی کامپیووتر)

عضو گروه تاسیسات الکتریکی - سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان اصفهان

امینی، ایرج

(کارشناسی مهندسی برق - قدرت)

عضو مستقل

پرتوی شال، عزت‌الله

(کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت)

کارشناس دفتر تحقیقات و استانداردها - شرکت برق منطقه‌ای
تهران

جزینی، مهدی

(کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت)

رئیس بازرگانی تاسیسات - شرکت ملی گاز ایران

رحمی کلاریجانی، بهنام

(کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک)

رئیس بخش پایش و هوشمندسازی - مرکز تحقیقات راه، مسکن
و شهرسازی

رشیدی‌اقدم، حامد

(کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک)

رئیس گروه آزمایشگاه‌های حفاظت و بهداشت کار - مرکز
تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

سلیمانی، سودابه

(کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

شجاعیان، شاهرخ

(دکتری مهندسی برق - قدرت)

رئیس گروه ایمنی - شرکت برق منطقه‌ای تهران

عزیزی، منصور

(کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت)

سرپرست معاون مدیر کل در مهندسی شبکه، دفتر مهندسی و

قلیزاده، مهیار

راهبری شبکه - شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع

(دکتری مهندسی برق - قدرت)

نیروی برق ایران (توانیر)

عضو کمیته فنی حفاظت در برابر صاعقه INEC/TC 81

کاظمی، مهدی

(کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت)

مجری طرح استانداردهای حوزه توزیع برق - پژوهشگاه نیرو

گودرزی، محمد

(کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت)

استاد پژوهشگر - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محتراری، مهرداد

(دکتری مهندسی برق - قدرت)

عضو گروه تاسیسات الکتریکی - سازمان نظام مهندسی ساختمان

ظاهری، حبیب الله

استان اصفهان

(کارشناسی مهندسی برق - قدرت)

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE)

مقیمی، اعتضاد

سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

(کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک)

ویراستار:

کارشناس دفتر تدوین استانداردهای ملی - سازمان ملی استاندارد

گلستانی عراقی، سعید

ایران

(کارشناسی مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی)

فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار	
مقدمه	۱
۱ هدف و دامنه کاربرد	۱
۲ مراجع الزامی	۲
۳ اصطلاحات و تعاریف	۳
۴ الزامات طراحی الکترود زمین فونداسیون	۴
۱-۴ کلیات	۷
۲-۴ همبندی همپتانسیل کننده حفاظتی از طریق شینه اصلی اتصال زمین	۷
۳-۴ همبندی همپتانسیل کننده عملکردی	۷
۴-۳-۱ الزامات سازگاری الکترومومناطیسی (EMC)	۷
۴-۳-۴ سیستم‌های حفاظت صاعقه	۸
۵ اجرا	۸
۱-۵ کلیات	۸
۲-۵ الکترود زمین فونداسیون	۸
۳-۵ الکترود زمین رینگ	۱۱
۴-۵ الکترود زمین در فونداسیون‌های بتونی غیرمسلح یا فونداسیون‌های بتونی مسلح الیافی	۱۲
۵-۵ الکترود زمین در فونداسیون با بتون مسلح	۱۶
۶-۵ فونداسیون منفرد	۱۶
۷-۵ فونداسیون با مقاومت تماسی بالا با زمین	۱۷
۱-۷-۵ کلیات	۱۷
۲-۷-۵ شبکه همبندی عمومی (CBN)	۲۲
۸-۵ اجزای اتصال	۲۳
۹-۵ اتصالات	۲۴
۶ مواد (پیکربندی، نوع مواد و اندازه هادی/الکترود)	۲۴
۱-۶ الکترود زمین فونداسیون و هادی‌های همبندی عملکردی	۲۴
۲-۶ الکترود زمین رینگ	۲۵
۳-۶ مواد برای اجزای اتصال و اتصالات برای الکترود زمین فونداسیون	۲۶
۴-۶ مواد برای اجزای اتصال و اتصالات برای الکترود زمین رینگ	۲۶
۷ مستندسازی و اندازه‌گیری مقاومت	۲۷
۱-۷ کلیات	۲۷

عنوان

صفحه

۲۷	۲-۷ مستندسازی
۲۷	۳-۷ اندازه‌گیری مقاومت
۲۹	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) مستندسازی برای الکترودهای زمین فونداسیون
۳۱	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) ضوابط برای طراحی الکترودهای زمین فونداسیون
۳۲	پیوست پ (آگاهی‌دهنده) تغییرات اعمال شده در این استاندارد در مقایسه با استاندارد منبع
۹	شکل ۱- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین فونداسیون در یک ساختمان مجرأ
۱۰	شکل ۲- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین فونداسیون در ساختمان‌های دیوار به دیوار
۱۰	شکل ۳- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین فونداسیون در یک ساختمان بزرگتر
۱۱	شکل ۴- نمونه‌ای از پل زدن درز انقطاع درون ساختمان با استفاده از صفحه اتصال (نقطه اصلی اتصال زمین) و کابل انعطاف‌پذیر
۱۲	شکل ۵- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ
۱۲	شکل الف- موقعیت الکترود زمین رینگ در فضای عملکردی (قرار دادن زیر هرگونه پوشش زهکشی یا لایه فیلتر)
۱۳	شکل ب- موقعیت الکترود زمین رینگ زیر فونداسیون دیوارهای بیرونی
۱۴	شکل پ- موقعیت الکترود زمین رینگ برای فونداسیون با دیوار یخ‌زدگی بتنی ضد آب
۱۵	شکل ۶- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین فونداسیون در فونداسیون بتنی غیرمسلح
۱۵	شکل ۷- نمونه‌ای از فاصله‌دهنده برای الکترود زمین فونداسیون
۱۶	شکل ۸- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین فونداسیون در فونداسیون بتنی مسلح
۱۸	شکل ۹- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ زیر یک سازه زیرزمینی که در آن بتن ضدآب، فونداسیون بتن مسلح را می‌پوشاند
۱۹	شکل ۱۰- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ زیر پوسته قیری که فونداسیون بتن مسلح را می‌پوشاند
۲۰	شکل ۱۱- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ با عایق حرارتی (عایق پیرامونی) اجرا شده در کنار و زیر اسلب فونداسیون در یک فونداسیون بتن مسلح
۲۱	شکل ۱۲- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ در فونداسیون بتن مسلحی که عایق حرارتی لاطوبتی پیرامونی فقط در یک طرف آن اجرا شده است
۲۲	شکل ۱۳- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ در فونداسیون بتن مسلحی که عایق حرارتی (عایق پیرامونی) در دو طرف آن اجرا شده است
۲۴	شکل ۱۴- اجزای اتصال (بند اتصال یا صفحه اتصال/ نقطه اصلی اتصال زمین)، به همراه اتصال داخلی
۳۱	شکل ب-۱- ضوابط برای طراحی الکترود زمین فونداسیون

پیش‌گفتار

استاندارد «الکترود زمین فونداسیون - طرح ریزی، اجرا و مستندسازی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد پ، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در هزار و سیصد و چهل و یکمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد زیر به روش «ترجمه تغییر یافته» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعمال تغییرات با توجه به مقتضیات کشور است:

DIN 18014: 2014, Foundation earth electrode – planning, execution and documentation

مقدمه

سیستم اتصال زمین برای ساختمان برای تامین اهداف زیر تعییه می‌شود:

- اطمینان از حفاظت در برابر برق گرفتگی؛
- بهبود تأثیر همبندی همپتانسیل کننده حفاظتی؛
- بهبود تأثیر همبندی همپتانسیل کننده عملکردی؛
- اطمینان یافتن از یکنواختی^۱ پتانسیل در ساختمان؛
- اطمینان یافتن از اتصال زمین سیستم حفاظت صاعقه.

بتن به کار رفته در فونداسیون ساختمان‌ها مقاومت ویژه معینی دارد و عموماً دارای سطح تماس گسترده با خاک هستند. بنابراین می‌توان از الکترودهای فلزی لخت (بدون روکش) که به طور کامل در بتن جای‌گذاری شده برای اتصال زمین استفاده کرد، مگر آنکه بتن با استفاده از عایق حرارتی/ارطوبتی مخصوصی یا دیگر تدبیر از خاک اطراف عایق^۲ شده باشد. در نتیجه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بتن، فولاد گالوانیزه غوطه‌وری گرم و سایر فلزات مجازی که بیش از ۵ cm در آن جای‌گذاری شده باشند معمولاً در همه عمر بهره‌برداری ساختمان به شکل قابل توجهی در برابر خوردگی محافظت می‌شوند. توصیه می‌شود در مواردی که مقدور است از خاصیت رسانایی آرماتورهای ساختمان نیز بهره گرفته شود.

اجرای الکترود زمین فونداسیون در هنگام احداث ساختمان می‌تواند به دلایل زیر به لحاظ اقتصادی راه حلی به صرفه برای دستیابی به یک الکترود زمین با طول عمر بهره‌برداری بالا محسوب شود.

- به حفاری اضافه‌تری (مثل حفر چاه یا کانال در زمین) نیاز ندارد؛
- در عمقی از خاک اجرا می‌شود که معمولاً تغییرات آب و هوایی فصلی تاثیرات منفی قابل توجهی بر روی کارایی آن نمی‌گذارد؛
- تماس بسیار خوب و گسترده‌ای با خاک دارد؛
- در عمل در تمام سطح فونداسیون ساختمان گسترانیده می‌شود. در نتیجه این منجر به حصول حداقل امپدانس (و نه فقط مقاومت) ممکنی می‌شود که از چنین سطحی می‌توان بدست آورد؛
- آرایش اتصال زمین بهینه‌ای را برای کاربرد در سیستم حفاظت صاعقه فراهم می‌کند؛
- از مراحل آغازین احداث ساختمان، می‌توان از آن به عنوان الکترود زمین تاسیسات الکتریکی کارگاه ساختمانی بهره برد؛

۱- به انگلیسی potential grading به کنترل پتانسیل زمین، به خصوص پتانسیل سطح زمین، به وسیله الکترودهای زمین اطلاق می‌شود.

- تمام قسمت‌های آن در بتن فونداسیون دفن شده در نتیجه امکان سرقت آن وجود نخواهد داشت؛
 - نیازی به آبیاری و سرویس و نگهداری دوره‌ای ندارد. هر چند اندازه‌گیری‌های سالانه آن توصیه می‌شود.
- الکترود زمین فونداسیون علاوه بر کاربرد آن به عنوان یک روش اتصال زمین، می‌تواند بستر مناسبی را برای اجرای همبندی حفاظتی اصلی نیز فراهم کند.

الکترود زمین فونداسیون - طرح ریزی، اجرا و مستندسازی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات طراحی و ساخت الکترود زمین فونداسیون است. الزام به نصب چنین الکترود زمینی در ساختمان‌ها در استاندارد ملی ایران شماره ۵-۵۴ ۱۹۳۷ و استاندارد ملی ایران شماره ۴۱۲۳ و برخی ضوابط و نشریات ملی دیگر نظیر نشیره شماره ۱۱۰-۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ایران آورده شده است.

الکترودهای زمین فونداسیون/رینگ ارائه شده در این استاندارد، برای برآوردن اهداف زیر طراحی می‌شوند:

- اتصال زمین سیستم‌ها شامل همبندی همپتانسیل‌کننده حفاظتی از طریق اتصال به شینه اصلی اتصال زمین، همان‌طور که در استاندارد ملی ایران به شماره ۵-۵۴ ۱۹۳۷ آورده شده است؛
- همبندی همپتانسیل‌کننده عملکردی و اتصال زمین عملکردی؛
- درجه‌بندی پتانسیل در ساختمان‌ها مطابق با آنچه که در استانداردهای IEC 60364-4-44 و ISO/IEC 30129 آورده شده است؛
- اتصال زمین سیستم‌های حفاظت صاعقه و حفاظت اضافه ولتاژ.

الزاماتی که برای الکترودهای زمین رینگ آورده شده است، برای ساختمان‌های موجود نیز کاربرد دارد.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

- ۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵-۵۴ ۱۹۳۷، تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف- قسمت ۵-۵: انتخاب و نصب تجهیزات الکتریکی- آرایش‌های اتصال زمین و هادی‌های حفاظتی^۱

۱- در استاندارد ملی ایران به شماره ۵-۵۴ ۱۹۳۷ از اصطلاح "الکترود زمین پی تعییه شده در بتون/خاک" به جای اصطلاح "الکترود زمین فونداسیون" استفاده شده است.

- ۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۱۲۳، زمین حفاظتی تأسیسات الکتریکی- آیین کار (LPSC)
- ۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۱، قطعات سیستم حفاظت در برابر آذرخش (صاعقه گیر)- قسمت ۱: الزامات برای قطعات اتصال (LPSC)
- ۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۲، قطعات سیستم حفاظت در برابر آذرخش (صاعقه گیر)- قسمت ۲: الزامات برای هادی ها و الکترودهای زمین (LPSC)
- ۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۵، قطعات سیستم حفاظت در برابر آذرخش (صاعقه گیر)- قسمت ۵: الزامات برای حفاظه های بازرگانی و درز گیرهای الکترود زمین (LPSC)
- ۶-۲ مجموعه استاندارد ملی ایران- آی ای سی ۶۲۳۰۵، حفاظت در برابر آذرخش
- 2-7 IEC 60050-195, International Electrotechnical Vocabulary — Part 195: Earthing and protection against electric shock
- 2-8 IEC 60364-4-44: 2007 + AMD1: 2015 + AMD2: 2018, Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
- 2-9 IEC 61557-4: 2019, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding
- 2-10 IEC 61557-5: 2019, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth
- 2-11 IEC 61936-1: 2010 + AMD1: 2014, Power installations exceeding 1 kV (a.c.) - Part 1: Common rules
- 2-12 ISO 4063, Welding and allied processes — Nomenclature of processes and reference numbers
- یادآوری- استاندارد ملی ایران ۱۹۸۳۴: سال ۱۳۹۳، جوشکاری و فرایندهای وابسته- فهرست واژگان فرایندها و اعداد مرجع، با استفاده از استاندارد ۲۰۰۹ ISO 4063 تدوین شده است.
- 2-13 ISO 17660-1: 2006, Welding — Welding of reinforcing steel — Part 1: Load-bearing welded joints
- 2-14 ISO/IEC 30129: 2015 + AMD1: 2019, Information technology - Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
- ۱۵-۲ نشریه شماره ۱۱۰-۱ اسازمان برنامه و بودجه کشور، تجدیدنظر سوم: سال ۱۴۰۰، مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان - جلد اول: تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط
- ۱۶-۲ مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ایران، طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱-۳

زمین محلی

local earth

قسمتی از جرم زمین که در تماس الکتریکی با الکترود زمین است و پتانسیل الکتریکی آن تماماً برابر صفر نیست.

[منبع: برگرفته از زیربند 195-01-03 استاندارد 1998: IEC 60050-195، تغییریافته]

۲-۳

الکترود زمین

earth electrode

قسمتی رسانا، در تماس الکتریکی با جرم زمین است که می‌تواند در خاک یا یک ماده رسانای خاص^۱ به‌طور مثال بتن، که خود در دل خاک واقع است، قرار گیرد.

[منبع: برگرفته از زیربند 195-02-01 استاندارد 1998: IEC 60050-195، تغییریافته]

۳-۳

تماس با زمین

earthing contact

تماس الکتریکی با جرم زمین است.

۴-۳

الکترود زمین فونداسیون

foundation earth electrode

قسمت رسانای تعییه‌شده به‌شکل حلقة بسته در بتون فونداسیون ساختمان است.

1- Specific conductive medium

۵-۳

الکترود زمین رینگ

ring earth electrode

قسمت رسانای تعبیه شده به شکل حلقه بسته در زمین اطراف یا زیر فونداسیون ساختمان است.

۶-۳

آرایش اتصال زمین

earthing arrangement

همه اتصالات الکتریکی و وسایل مورد استفاده برای اتصال زمین یک سیستم، تأسیسات و تجهیزات است.
یادآوری- اتصالات الکتریکی و وسایل شامل هادی های اتصال زمین، پایه ستون ها و تیرها، آرماتورهای بتن مسلح ، غلاف های فلزی کابل، اجزائی از این آرایش هستند.

[منبع: زیربند 20-02-195 استاندارد 1998: IEC 60050-195]

۷-۳

هادی اتصال زمین

earthing conductor

یک هادی که کل یا قسمتی از مسیر رسانا بین نقطه مشخصی از سیستم، تأسیسات یا تجهیزات با الکترود زمین را فراهم می کند.

مثال- کابل متصل کننده شینه اصلی اتصال زمین به الکترود زمین

[منبع: زیربند 03-02-195 استاندارد 1998: IEC 60050-195]

۸-۳

جزء اتصال

connection component

جزء رسانای یک الکترود زمین که امکان اتصال آن را به دیگر اجزای رسانا (به طور مثال هادی ها و غیره) فراهم می کند.

۹-۳

بند اتصال

connection lug

جزء اتصالی است به شکل تسمه یا هادی مدور که امکان برقراری پیوستگی الکتریکی با دیگر اجزای رسانای بیرون از فونداسیون را فراهم می‌کند.

۱۰-۳

صفحة اتصال

connection plate

قطعه رسانای تعبیه شده در بتن که به عنوان جزء اتصال استفاده می‌شود.
یادآوری- صفحه اتصال ممکن است به عنوان نقطه اصلی اتصال زمین به کار رود.

۱۱-۳

هادی همبندی عملکردی

functional bonding conductor

هادی است که به منظور همبندی همپتانسیل کننده عملکردی به کار می‌رود.
[منبع: زیربند 195-02-16 استاندارد IEC 60050-195: 1998]

۱۲-۳

هادی همبندی حفاظتی

protective bonding conductor

هادی حفاظتی است که به منظور همبندی همپتانسیل کننده حفاظتی به کار می‌رود.
[منبع: زیربند 195-02-10 IEV 195-02-10 استاندارد IEC 60050-195: 1998]

۱۳-۳

شینه اصلی اتصال زمین

main earthing busbar

ترمینال یا شینهای که قسمتی از آرایش اتصال زمین تأسیسات است و امکان اتصال الکتریکی تعدادی هادی برای اهداف اتصال زمین را فراهم می‌کند.

[منبع: زیربند ۱۹۵-۰۲-۳۳ IEV 195-02-195: 1998، تغییریافته]

۱۴-۳

عایق‌بندی پیرامونی

perimeter insulation

عایق حرارتی و/یا رطوبتی که پیرامون قسمت‌های مختلف سازه در تماس با زمین تعییه می‌شود.

۱۵-۳

درز انقطاع

expansion joint

به فاصله‌ای گفته می‌شود که اجازه حرکت نسبی ناشی از انبساط، نشست و غیره بین اجزاء سازه را فراهم می‌کند تا از وقوع تنش‌های مکانیکی مخرب بین این اجزاء جلوگیری کند.

۱۶-۳

اتصال

connection

اتصال الکتریکی بین اجزای الکترود زمین و هادی همبندی عملکردی و آرماتورهای بتن مسلح که به وسیله جوشکاری، پیچ و مهره کردن یا کلمپ کردن^۱ انجام می‌شود.

۴ الزامات طراحی الکترود زمین فونداسیون

۱-۴ کلیات

الکترود زمین فونداسیون، یک قسمت رسانا است که در فونداسیون ساختمان تعبیه شده و به طور پیوسته در اتصال با جرم زمین است و از طریق شینه اصلی اتصال زمین به تأسیسات الکتریکی ساختمان متصل می‌شود. بنابراین، این الکترود قسمتی از تأسیسات الکتریکی است.

الکترود زمین فونداسیون در جهت تحقق اهداف زیر به طور پیوسته در اتصال با جرم زمین است:

- امکان اتخاذ تدبیر حفاظتی با در نظر گرفتن تأسیسات الکتریکی مربوط؛
- هدایت هرگونه جریان‌های خطای فاز به زمین یا هادی حفاظتی به جرم زمین، بدون آن که باعث افزایش ناخواسته تنש‌های حرارتی، حرارتی-مکانیکی یا الکترومکانیکی یا باعث وقوع برق گرفتگی ناشی از چنین جریان‌هایی شود؛
- فراهم کردن امکان برآوردهشدن هرگونه الزامات عملکردی.

همان‌طور که در بالا بیان شد، الکترود زمین فونداسیون، یک الکترود تعبیه شده در بتن است. اگر فونداسیون بتُنی بنا به ملاحظات سازه‌ای، مقاومت تماسی بالایی با زمین^۱ داشته باشد، باید الکترودی تحت عنوان «الکترود زمین رینگ» در زمین اطراف فونداسیون اجرا شود. ضوابط انتخاب نوع مناسب الکترود در پیوست ب به صورت نمودار گردشی ارائه شده است.

۲-۴ همبندی همپتانسیل‌کننده حفاظتی از طریق شینه اصلی اتصال زمین

الکترود زمین فونداسیون، اثربخشی همبندی همپتانسیل‌کننده حفاظتی را بهبود می‌دهد. این الکترود باید به شینه اصلی اتصال زمین متصل شود. در مواردی که الکترود زمین رینگ در خارج از فونداسیون اجرا شود، ضروری است برای یکنواخت کردن پتانسیل یک هادی هم بندی عملکردی تکمیلی^۲ در داخل فونداسیون تعبیه شود.

۳-۴ همبندی همپتانسیل‌کننده عملکردی

۱-۳-۴ الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)^۳

وجود الکترود زمین فونداسیون، همراه با هادی هم بندی عملکردی تکمیلی، انطباق همبندی همپتانسیل کننده عملکردی با الزامات EMC را تضمین می‌کند.

1- Enhanced earthing contact resistance

2- Additional

3- Electromagnetic Compatibility

۲-۳-۴ سیستم‌های حفاظت صاعقه

در مکان‌هایی که سیستم حفاظت صاعقه باید اجرا شود، یکسری تدابیر تکمیلی که جزئیات آن در مجموعه استاندارد ملی ایران-آی‌ای‌سی ۶۲۳۰۵ آمده، باید در نظر گرفته شود.

۵ اجرا

۱-۵ کلیات

الکترودهای زمین فونداسیون/رینگ باید به صورت حلقة بسته اجرا شوند. در ساختمان‌های بزرگ، الکترودها باید مشبکه شوند. بعد هر یک از مشبکه‌های این شبکه باید از $20\text{ m} \times 20\text{ m}$ تجاوز کند. اگر الکترودها قسمتی از سیستم حفاظت صاعقه نیز باشند، ممکن است انتخاب ابعاد کوچکتری برای مشبکه‌های شبکه لازم باشد (به مجموعه استاندارد ملی ایران-آی‌ای‌سی ۶۲۳۰۵ مراجعه کنید). برای ساختمان‌هایی که مشمول الزامات ویژه‌ای هستند (به طور مثال ساختمان‌های دارای تجهیزات IT^۳) ممکن است اتخاذ تدابیر اضافه‌تری نیز لازم باشد (به طور مثال مواردی که جزئیات آن در استاندارد ISO/IEC 30129 آمده است). برای تأسیسات الکتریکی با سطح ولتاژ بیش از 1 kV AC ۱ متناوب، مشخصات فنی ذکر شده در استاندارد IEC 61936-1 نیز باید در نظر گرفته شود.

یادآوری ۱- در سازه‌های ضدآب^۳ (به طور مثال زمانی که فونداسیون ساختمان^۴ از بتن ضدآب^۵ ساخته شده یا قیراندوش شده یا دارای عایق‌بندی پیرامونی^۶ باشد) ممکن است تماس با زمین^۷ بین الکترود و خاک اطراف نامطمئن باشد (به زیریند ۷-۵ مراجعه شود).

در رابطه با حفاظت در برابر خوردگی الکترودهای زمین، باید مشخصات فنی داده شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۳۷-۵-۵۴ رعایت شود.

یادآوری ۲- برای اطلاع از جزئیات مرتبط با ابعاد مشبکه زمین به پیوست ب مراجعه شود.

۲-۵ الکترود زمین فونداسیون


الکترود زمین باید یا در داخل فونداسیون زیر دیوارهای بیرونی یا در اسلب^۸ فونداسیون نصب شود (به شکل‌های ۱، ۲ و ۳ مراجعه کنید).

الکترود زمین باید طوری در بتن جاسازی شود که از هر طرف با حداقل 5 cm بتن پوشیده شود.

-
- 1- Meshed
 - 2- Information Technology
 - 3- Waterproofed
 - 4- Basements
 - 5- Watertight concrete
 - 6- Perimeter insulation
 - 7- Earthing contact
 - 8- Slab

اگر لازم باشد الکترود به شکل تسمه فولادی در فونداسیون‌های بتنی غیرمسلح^۱ نصب شود، توصیه می‌شود این تسمه از سمت لبه آن قرار گیرد (مطابق با شکل‌های ۶ و ۷) به طوری که از استقرار کامل آن درون بتن اطمینان حاصل شود. برای فونداسیون‌های بتن مسلح که در آن‌ها بتن به روش مکانیکی فشرده می‌شود، (به طور مثال با استفاده از ویبراتور سوزنی^۲)، می‌توان تسمه را بر روی پهنا (به صورت تخت) نیز قرار داد.

الکترود زمین فونداسیون نباید از میان درز انقطاع عبور کند. در درز انقطاع دیوارهای بتنی، الکترود را می‌توان از طریق اجزای اتصال از روی سطح خارجی دیوار عبور داد. برای دیوارهای غیربتنی (ساخته شده از مصالح بنایی)^۳، می‌توان الکترود را از طریق بندهای اتصال از دیوار عبور داد. اجزای اتصال، باید از طریق نوار مسی یا آلومینیومی انعطاف‌پذیر یا هادی‌های اتصال زمین با سطح مقطع حداقل 50 mm^2 به هم متصل شوند. امکان بازرسی این نقاط باید همیشه وجود داشته باشد (به شکل ۴ مراجعه شود).

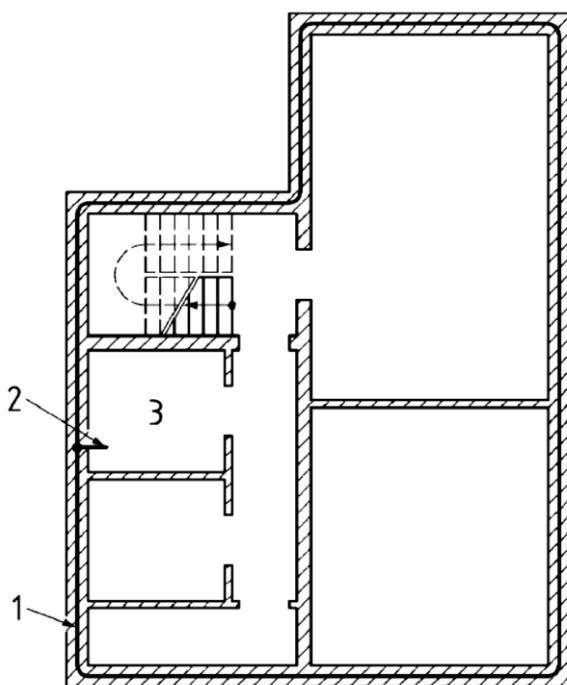

راهنمای:


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | الکترود زمین فونداسیون |
| 2 | جزء اتصال (بند اتصال یا صفحه اتصال) |
| 3 | موقعیت تابلو توزیع اصلی |

شکل ۱- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین فونداسیون در یک ساختمان مجرا

1- Plain concrete foundations

2- Immersion vibrator


3- Masonry walls

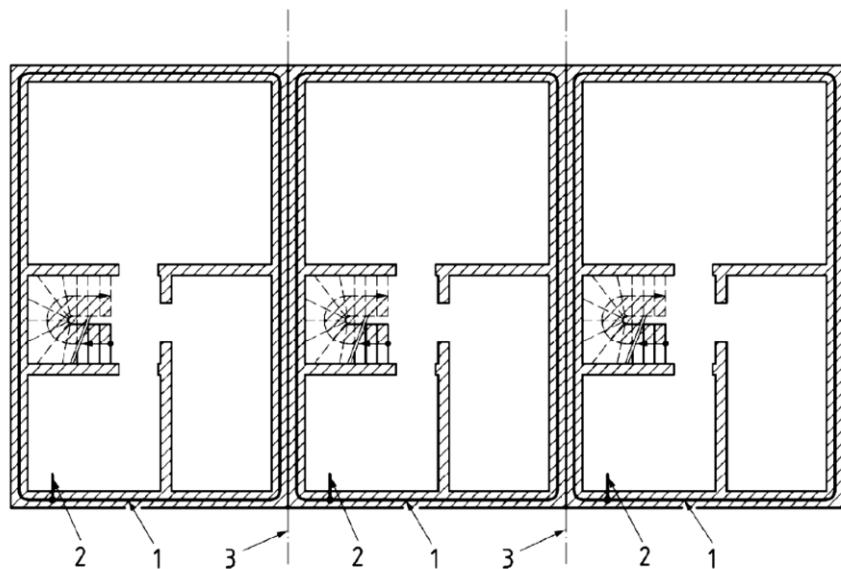

راهنمای:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| الکترود زمین فونداسیون | 1 |
| جزء اتصال (بند اتصال یا صفحه اتصال) | 2 |
| مرز ساختمان | 3 |


شکل ۲- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین فونداسیون در ساختمان‌های دیوار به دیوار

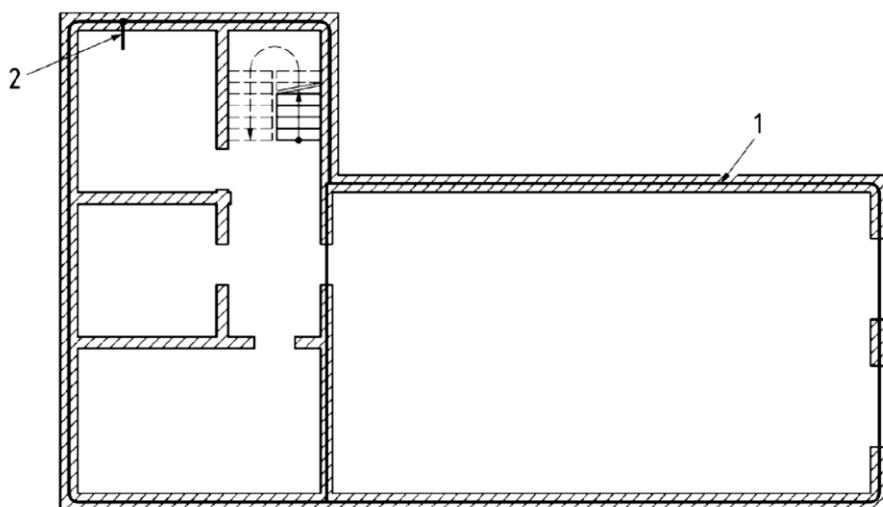

راهنمای:

- | | |
|---|---|
| الکترود زمین فونداسیون (حداکثر ابعاد هر مش $30\text{ m} \times 30\text{ m}$) | 1 |
| جزء اتصال (بند اتصال یا صفحه اتصال) | 2 |

شکل ۳- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین فونداسیون در یک ساختمان بزرگتر

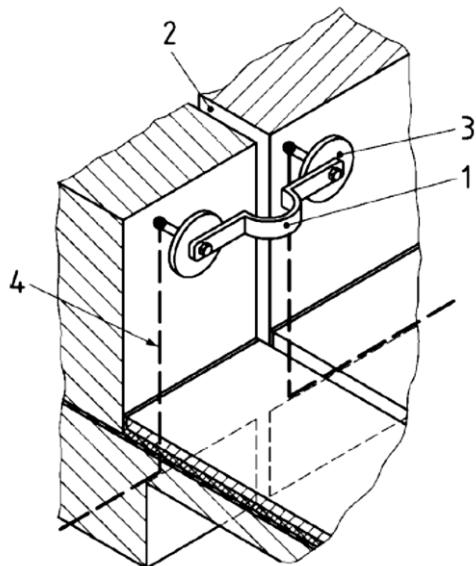

راهنمای:

- ۱ نوار مسی یا آلومینیومی انعطاف‌پذیر با سطح مقطع 50 mm^2
- ۲ درز انقطاع
- ۳ صفحه اتصال / نقطه اصلی اتصال زمین
- ۴ هادی مدور فولادی با قطر 10 mm یا تسمه فولادی با اندازه حداقل $25 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$

شکل ۴- نمونه‌ای از پل زدن^۱ درز انقطاع درون ساختمان با استفاده از صفحه اتصال (نقطه اصلی اتصال زمین) و کابل انعطاف‌پذیر

۳-۵ الکترود زمین رینگ

الکترود زمین رینگ باید دور تا دور پیرامون فونداسیون و در تماس با خاک اجرا شود. به منظور کسب اطمینان از دست‌یابی به یک مقاومت زمین پایین و یکنواخت در طول الکترود رینگ، الکترود باید با فاصله از فونداسیون، در خاک مرطوب و پایین‌تر از عمق یخ‌زدگی خاک قرار گیرد.

بادآوری- در مواردی نظیر بام‌های با پیشامدگی‌های بزرگ^۲ ممکن است ملاحظات ویژه‌ای لحاظ شود.

مثال‌هایی از نصب:

- قراردادن الکترود در یک فضای عملکردی مناسب در اطراف فونداسیون احتمالاً زیر هرگونه پوشش زهکشی^۳ یا لایه فیلتر (به شکل ۵الف مراجعه شود);
- قراردادن الکترود زیر پایه دیوارهای بیرونی (به شکل ۵ب مراجعه شود);
- قراردادن الکترود در بیرون از دیوار یخ‌زدگی^۴ (به شکل ۵پ مراجعه شود).

1- Bridging

2- Roof overhang


3- Drainage blanket

4- دیوار یخ‌زدگی (به انگلیسی frost wall) دیواری است که با هدف جلوگیری از یخ‌زدگی خاک زیر ساختمان اجرا می‌شود.

۴-۵ الکترود زمین در فونداسیون بتنی غیرمسلح یا فونداسیون بتنی مسلح الیافی^۱

الکترودهای زمین در فونداسیون بتنی غیرمسلح یا فونداسیون بتنی مسلح الیافی باید مطابق شکل ۶ به نحوی اجرا شود که با استفاده از فاصله‌دهنده‌ها^۲ در حین بتن‌ریزی الکترودها در جای خود ثابت بمانند (به شکل ۷ مراجعه شود).

جایی که نتوان از قرارگیری الکترود در عمق بتن به اندازه حداقل ۵ cm از هر طرف اطمینان حاصل کرد (مثلاً به دلیل روش بتن‌ریزی به کار گرفته شده)، باید مطابق با زیربند ۳-۵ الکترود زمین رینگ اجرا شود.

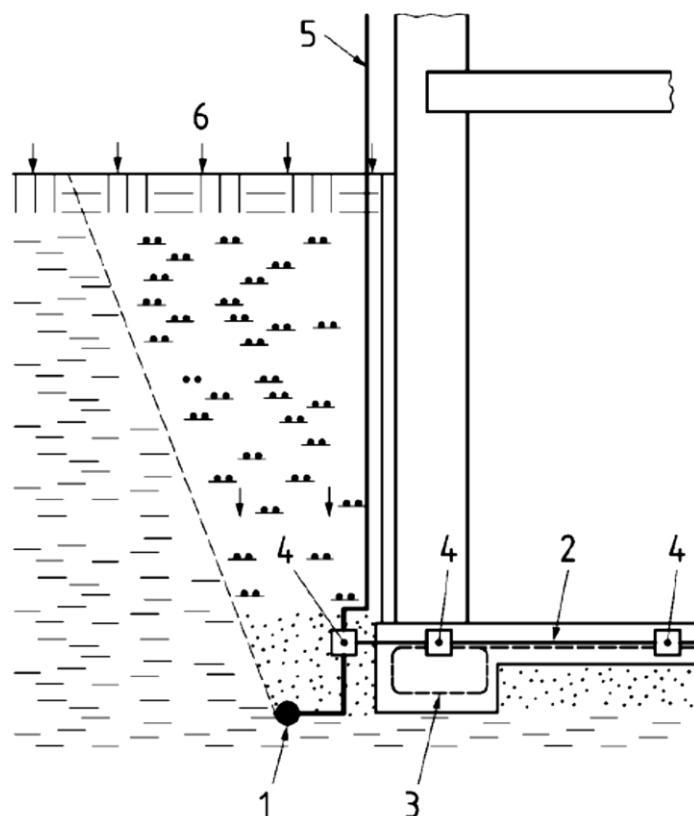


راهنمای:

- ۱ الکترود زمین رینگ در تماس با زمین
- ۲ هادی همبندی عملکردی، متصل به آرماتورها در فواصل حداقل ۲ m
- ۳ آرماتور
- ۴ کلمپ
- ۵ جزء اتصال برای سیستم حفاظت صاعقه (هادی نزولی)
- ۶ جهت بارش

الف- موقعیت الکترود زمین رینگ در فضای عملکردی (قرار دادن زیر هرگونه پوشش زهکشی یا لایه فیلتر)

شکل ۵- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ (مثال ۱ از ۳)

1- Fibre reinforced concrete foundation
2- Spacers

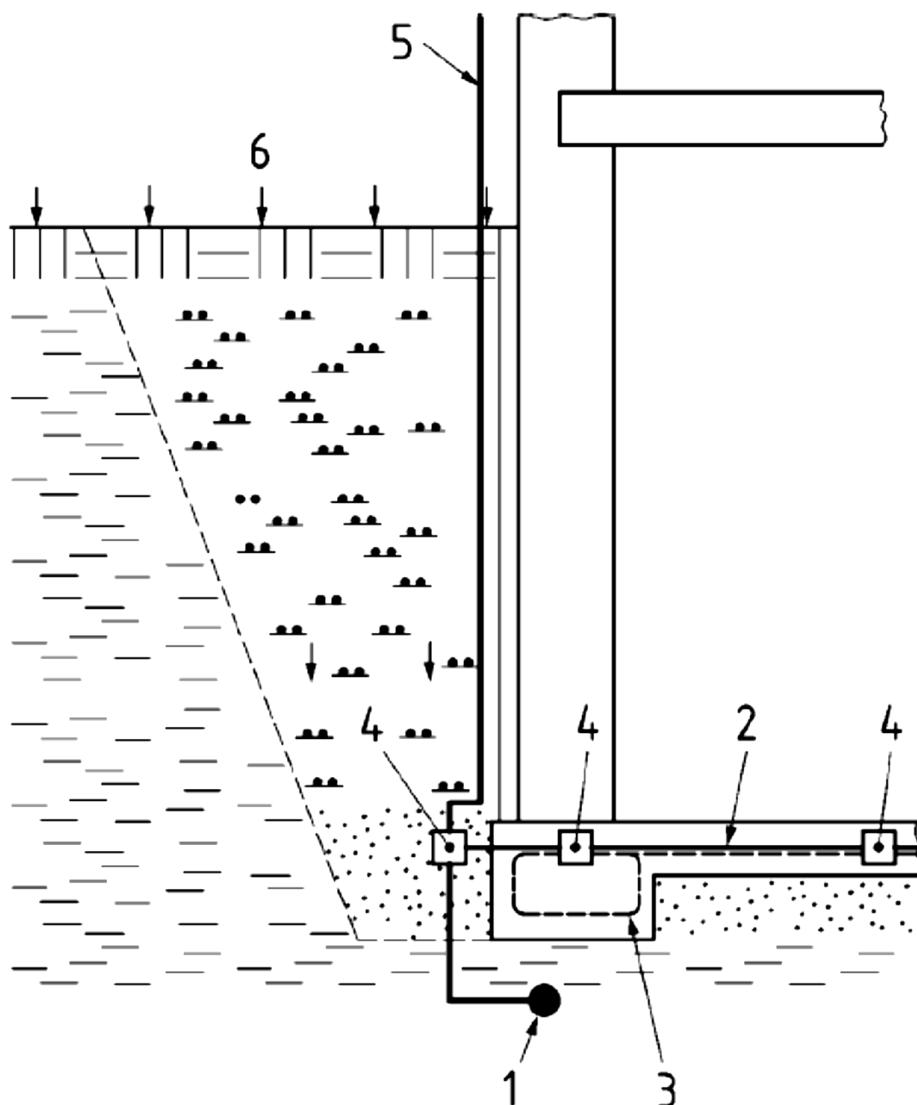


راهنمای:

- 1 الکترود زمین رینگ در تماس با زمین
- 2 هادی همبندی عملکردی، متصل به آرماتورها در فواصل حداقل 2 m
- 3 آرماتور
- 4 کلمپ
- 5 جزء اتصال برای سیستم حفاظت صاعقه (هادی نزولی)
- 6 جهت بارش

ب- موقعیت الکترود زمین رینگ زیر فونداسیون دیوارهای بیرونی

شکل ۵- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ (مثال ۲ از ۳)

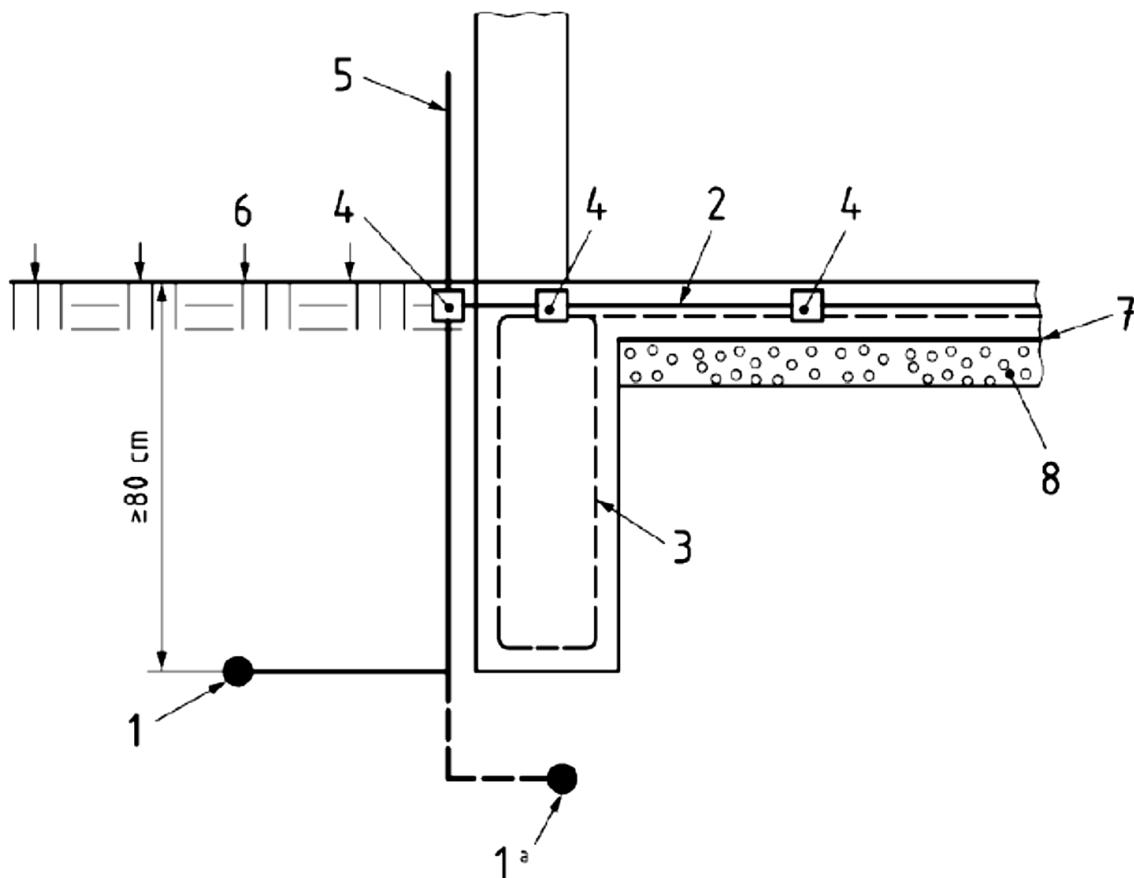

راهنمای:

۱. الکترود زمین رینگ در تماس با زمین

۱^a. موقعیت جایگزین برای الکترود

۲. هادی همبندی عملکردی، متصل به آرماتورها در فواصل حداقل ۲ m

۳. آرماتور

۴. کلمپ

۵. جزء اتصال برای سیستم حفاظت صاعقه (هادی نزولی)

۶. جهت بارش


۷. پوسته (غایقی) پلی اتیلن

۸. لایه لیسه‌ای (پوشش شنی)^۱

^۱ لایه لیسه‌ای (به انگلیسی blinding layer) یا پوشش شنی (به انگلیسی gravel pack) در صنعت ساختمان، لایه پایه از بتون ضعیف یا شن است که روی لایه هسته اصلی برای فراهم کردن سطح کار تمیز، مسطح و خشک قرار می‌گیرد.

پ- موقعیت الکترود زمین رینگ برای فونداسیون با دیوار یخ‌زدگی بتنی ضد آب


شکل ۵- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ (مثال ۳ از ۳)

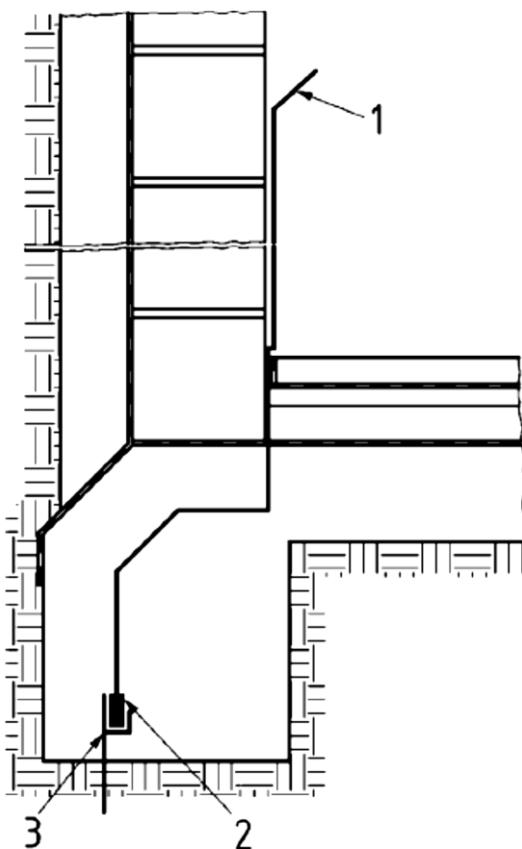

راهنما:

- | | |
|--|---|
| بند اتصال | 1 |
| الکترود زمین فونداسیون با پوشش بتنی حداقل ۵ cm | 2 |
| فاصلهدهنده | 3 |


شکل ۶- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین فونداسیون بتنی غیرمسلح

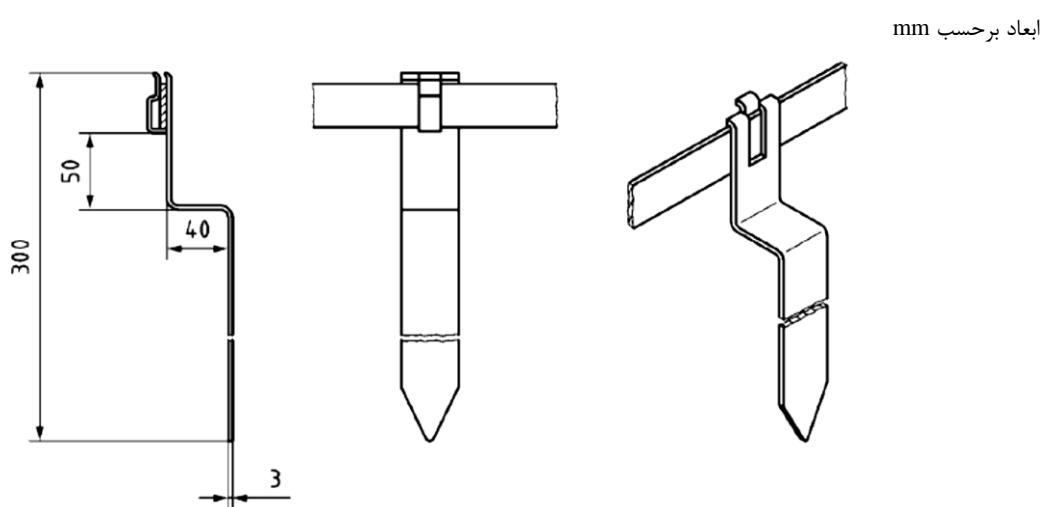

شکل ۷- نمونه‌ای از فاصلهدهنده برای الکترود زمین فونداسیون

۵-۵ الکترود زمین در فونداسیون بتنی مسلح

الکترودهای زمین در فونداسیون‌های بتنی مسلح باید مطابق شکل ۸ به‌گونه‌ای اجرا شوند که پیوستگی الکتریکی دائمی بین الکترود و آرماتور به‌وسیله اتصال این دو به هم، در فواصل حداقل 2 m ، محقق شود. این اتصال باید به‌وسیله جوشکاری، پیچ و مهره کردن یا کلمپ کردن انجام شود (به زیربند ۹-۵ مراجعه شود).

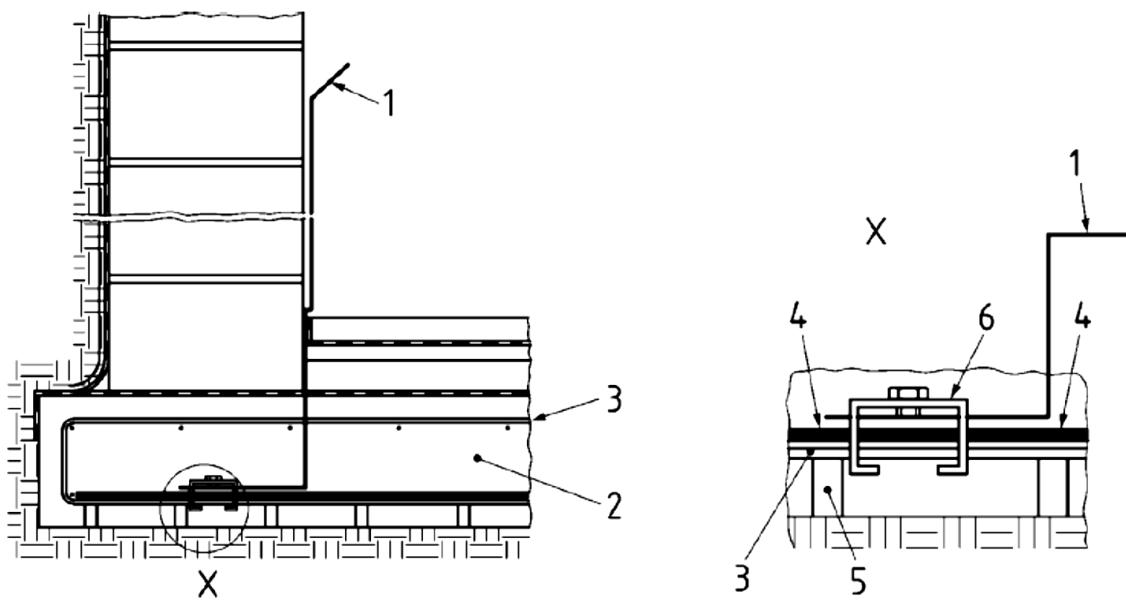

راهنمای:

- ۱ بند اتصال
- ۲ اسلب فونداسیون
- ۳ آرماتور
- ۴ الکترود زمین فونداسیون، متصل به آرماتور در فواصل 2 m به‌وسیله جوشکاری یا کلمپ کردن
- ۵ فاصله‌دهنده برای آرماتور
- ۶ کلمپ

شکل ۸- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین فونداسیون در فونداسیون بتنی مسلح

۶-۵ فونداسیون منفرد^۱

برای سازه‌هایی با فونداسیون منفرد (مثلاً برای ستون‌ها)، باید الکترودهای زمین با طول حداقل $2/5\text{ m}$ در هر فونداسیون اجرا شوند.

همه فونداسیون‌های منفرد باید به یکدیگر متصل شوند تا از وجود همبندی همپتانسیل کننده بین فونداسیون‌ها اطمینان حاصل شود. باید مراقبت لازم جهت تضمین حفاظت مناسب اتصالات در برابر خوردگی به عمل آید.

1- Pad foundation

اگر به دلایل سازه‌ای^۱، الکترود زمین باید مقاومت تماسی بالایی با زمین^۲ داشته باشد (به زیربند ۷-۵ مراجعه شود) باید یک الکترود زمین رینگ به شرح زیربند ۳-۵ در نظر گرفته شود.

۷-۵ فونداسیون با مقاومت تماسی بالا با زمین


۱-۷-۵ کلیات

در موقعي که تماس کافی بین الکترود زمین فونداسیون با جرم کلی زمین، بهدلیل عوامل زیر به خوبی برقرار نباشد، باید الکترود زمین رینگ استفاده شود:

- استفاده از بتن ضد آب^۳ (به شکل ۹ مراجعه شود);
- قیر انود کردن (به طور مثال قیرپاشی یا روکش قیر اصلاح شده با پلیمر) (به شکل ۱۰ مراجعه شود);
- پوشش دهی با پلاستیک های مقاوم در برابر ضربه;
- عایق حرارتی (عایق پیرامونی) در سطح زیرین یا سطوح جانبی فونداسیون (به شکل ۱۱ مراجعه شود); یا
- ریختن مصالحی مانند خاک دستی یا نخاله در زیر یا اطراف فونداسیون که بهدلیل تخلخل و درشت دانگی هدایت الکتریکی ضعیفی دارند.

۱- مانند انواع عایق کاری های سازه‌ای

2- Enhanced earthing contact resistance
3- Watertight

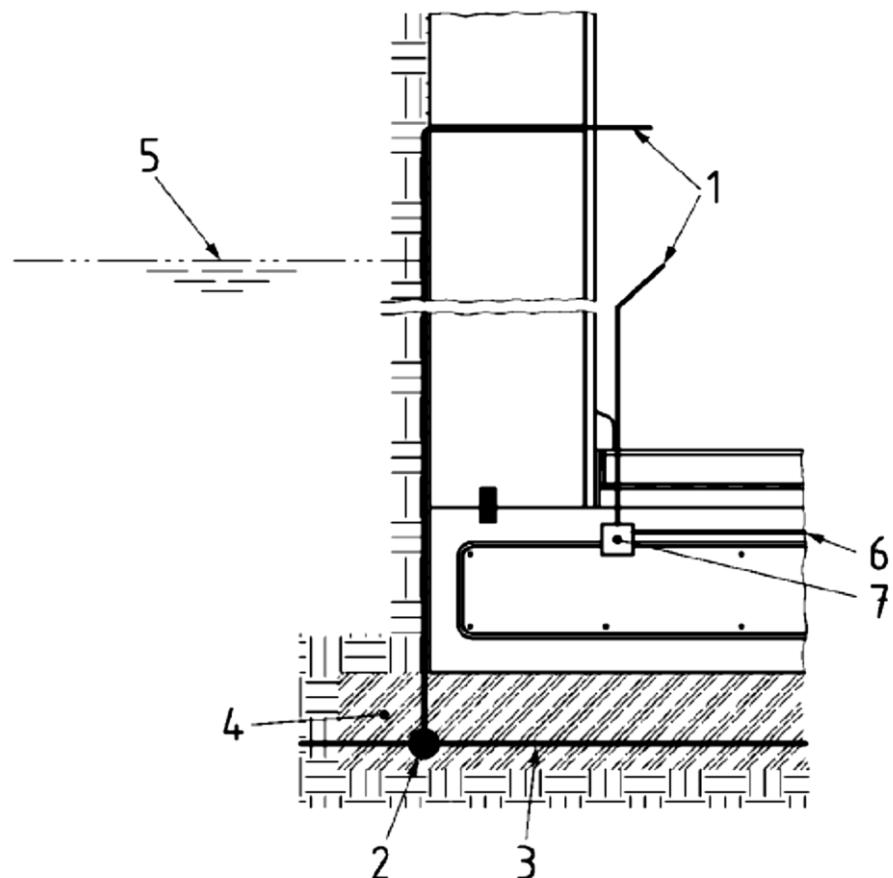


راهنمای:

- 1 بند اتصال
- 2 اتصال به الکترود زمین رینگ
- 3 الکترود زمین رینگ
- 4 لایه لیسه‌ای
- 5 سطح آب‌های زیرزمینی ^{الف} در طراحی
- 6 هادی هم‌بندی عملکردی، متصل به آرماتور در فواصل حداقل ۲ m
- 7 اتصال به آرماتور

الف Water table


شکل ۹- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ زیر یک سازه زیرزمینی که در آن بتون ضدآب، فونداسیون بتون مسلح را می‌پوشاند

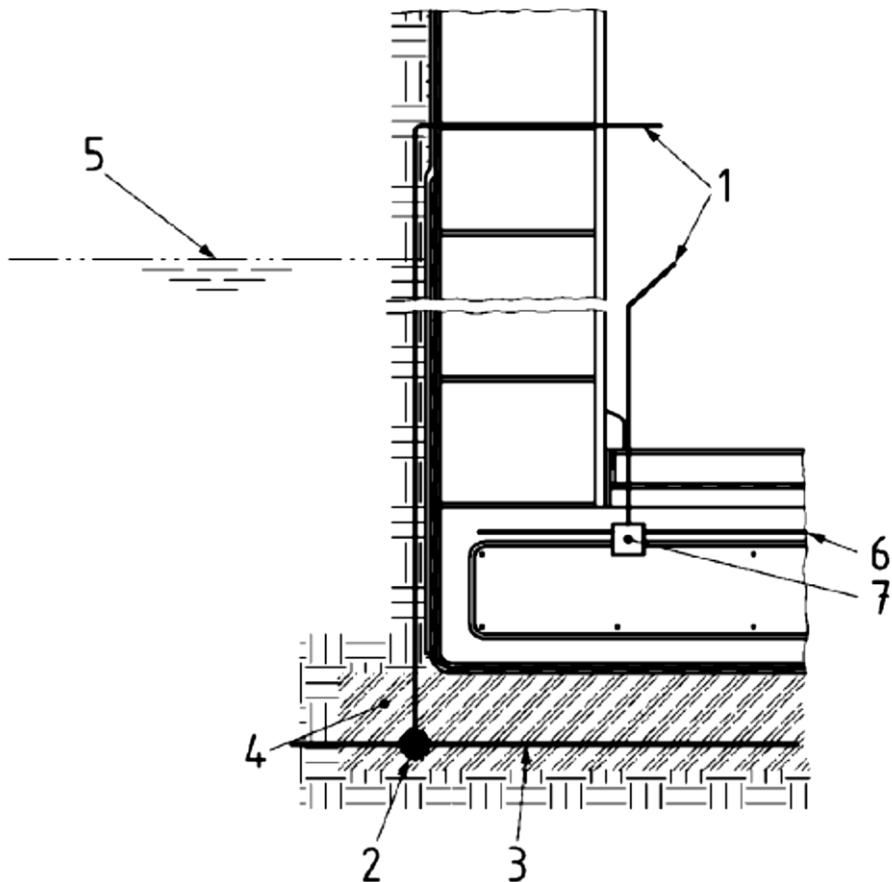

راهنمای:

- 1 بند اتصال
- 2 اتصال به الکترود زمین رینگ
- 3 الکترود زمین رینگ
- 4 لایه لیسه‌ای
- 5 سطح آب‌های زیرزمینی در طراحی
- 6 هادی همبندی عملکردی، متصل به آرماتور در فواصل حداقل ۲ m
- 7 اتصال به آرماتور


شکل ۱۰- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ زیر پوسته قیری که فونداسیون بتن مسلح را می‌پوشاند

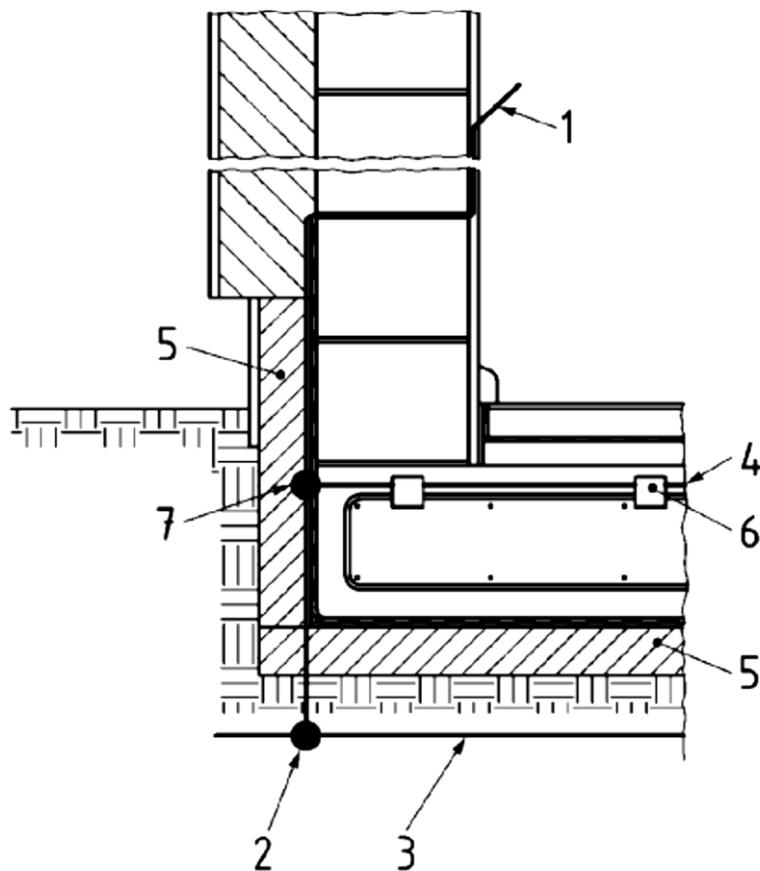

راهنمای:

- 1 بند اتصال
- 2 اتصال به الکترود زمین رینگ
- 3 الکترود زمین رینگ
- 4 هادی همبندی عملکردی، متصل به آرماتور در فواصل حداقل 2 m
- 5 عایق حرارتی (عایق پیرامونی)
- 6 اتصال به آرماتور
- 7 اتصال بین الکترود زمین رینگ و هادی همبندی همپتانسیل کننده


شکل ۱۱- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ با عایق حرارتی (عایق پیرامونی) اجرا شده در کنار و زیر اسلب فونداسیون در یک فونداسیون بتن مسلح

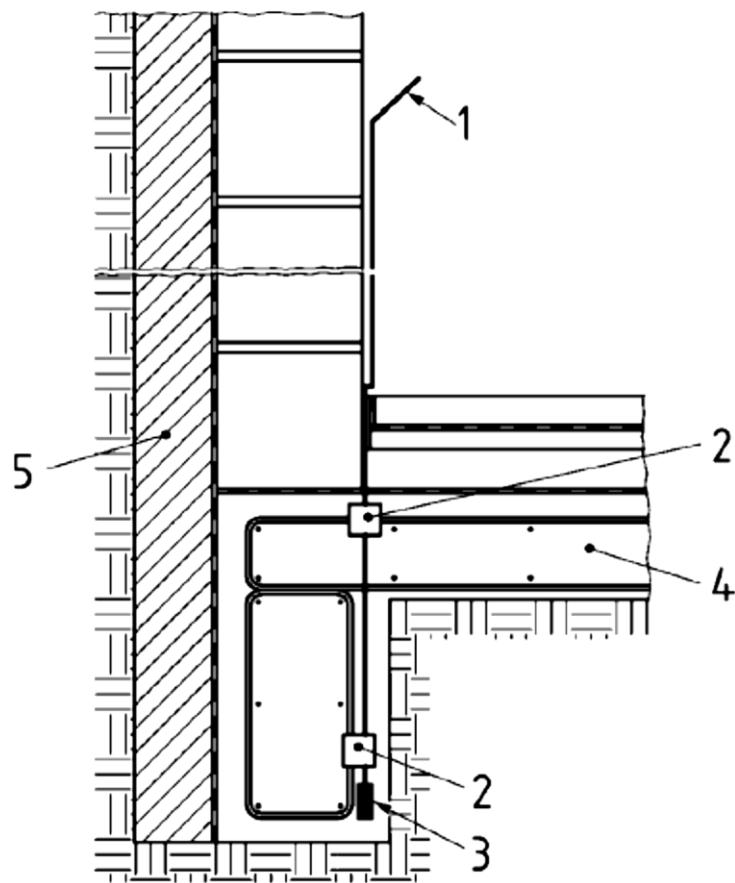

راهنمای:

- 1 بند اتصال
- 2 اتصال به آرماتور
- 3 الکترود زمین فونداسیون
- 4 اسلب بتُنی مسلح
- 5 عایق حرارتی (عایق پیرامونی)

شکل ۱۲- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ در فونداسیون بتن مسلح که عایق حرارتی / رطوبتی پیرامونی فقط در یک طرف آن اجرا شده است

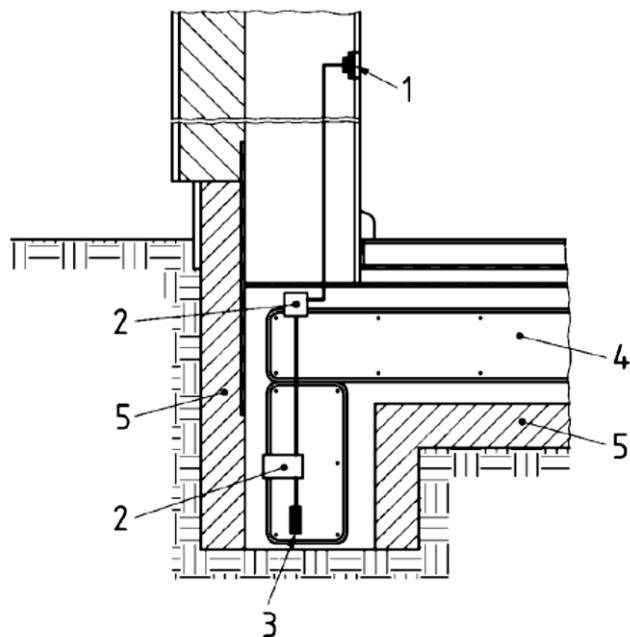

راهنما:

- 1 سفحه اتصال/ نقطه اصلی اتصال زمین
- 2 اتصال به آرماتور
- 3 الکترود زمین فونداسیون
- 4 اسلب بتُنی مسلح
- 5 عایق حرارتی (عایق پیرامونی)

شکل ۱۳- نمونه‌ای از طرز قرارگیری الکترود زمین رینگ در فونداسیون بتن مسلح که عایق حرارتی (عایق پیرامونی) در دو طرف آن اجرا شده است

۲-۷-۵ شبکه همبندی مشترک (CBN)^۱

جهت مقابله با اغتشاشات الکترومغناطیسی، باید یک شبکه همبندی مشترک مطابق با آن‌چه که در استاندارد IEC 60364-4-44 بیان شده است، ایجاد شود. به علاوه، یک هادی همبندی عملیاتی به صورت سیم یا تسمه، باید دور تا دور و داخل فونداسیون بتن مسلح، خوابانده شود. این هادی باید به‌گونه‌ای مشبندی (شبکه‌بندی) شود که ابعاد هر یک از مشهای آن بیشتر از $20 \times 20 \text{ m}$ نبوده و در فواصل حداقل 2 m اتصال دائمی با آرماتور داشته باشد. برای جزئیات بیشتر به زیربند ۲-۵ مراجعه شود.

هادی همبندی عملکردی و اجزای زیر باید به‌یکدیگر متصل شوند:

- شینه اصلی اتصال زمین، برای همبندی همپتانسیل کننده حفاظتی (به استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۳۷-۵-۵۴ مراجعه شود);
- الکترود زمین رینگ، در امتداد پیرامون فونداسیون، در فواصل حداقل 20 m ؛

1- Common bonding network
2- Electromagnetic disturbances

- هر یک از هادی‌های نزولی سیستم حفاظت صاعقه؛
- سایر اجزای رسانای شرکت‌کننده در هم‌بندی هم‌پتانسیل‌کننده عملکردی.

ممکن است تدبیر دیگری نظیر آنچه که در استاندارد ISO/IEC 30129 و مجموعه استاندارد ملی ایران-آی‌اسی ۶۲۳۰۵ بیان شده است، نیاز باشد.

۸-۵ اجزای اتصال

اجزای اتصال برای ارتباط سیستم اتصال زمین با تأسیسات الکتریکی به کار می‌رود. این ارتباط شامل موارد زیر است:

- شینه اصلی اتصال زمین، برای هم‌بندی هم‌پتانسیل‌کننده حفاظتی؛
- هر نوع شینه هم‌بندی هم‌پتانسیل‌کننده دیگر؛
- هادی‌های نزولی سیستم حفاظت صاعقه؛
- سایر قسمت‌های فلزی تأسیسات.


اجزایی که برای اتصال به شینه اصلی اتصال زمین برای انجام هم‌بندی هم‌پتانسیل‌کننده حفاظتی در نظر گرفته می‌شود، باید در مکانی نزدیک به تابلو توزیع اصلی قرار داده شود. در صورت ضرورت، اجزای اتصال دیگر نیز باید در نظر گرفته شود (مانند اتاق فرمان تأسیسات یا چاه آسانسور). همه این اجزا باید در نقشه جانمایی همراه با کلیه ابعاد لازم، درج شود. نمونه‌هایی از اجزای اتصال در شکل ۱۴ نشان داده شده است.

توصیه می‌شود بندهای اتصال از نقطه خروج از بتن به اندازه حداقل ۱,۵ m در دسترس باشد. این بند باید به صورت متمایزی در طول عملیات ساختمانی نشانه‌گذاری شود.

در مواردی که الکترود زمین فونداسیون قسمتی از سیستم حفاظت صاعقه را تشکیل می‌دهد، باید تعدادی اتصالات تکمیلی برای اتصال الکترود زمین به هادی‌های نزولی در نظر گرفته شود. تعداد و نوع این اتصالات باید مطابق با استاندارد ملی ایران-آی‌اسی ۶۲۳۰۵-۳ باشد.

باید از برقراری مقاومت تماسی (پیوستگی الکتریکی) تا حد امکان پایین (حداکثر 2Ω) بین اجزای اتصال و الکترود زمین فونداسیون/رینگ یا هادی هم‌بندی هم‌پتانسیل‌کننده اطمینان حاصل شود.

اجزای اتصالی که در پوسته‌های ضدآب نفوذ می‌کنند، باید مطابق با مشخصات فنی ارائه شده در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۴۹۹-۵ باشد.

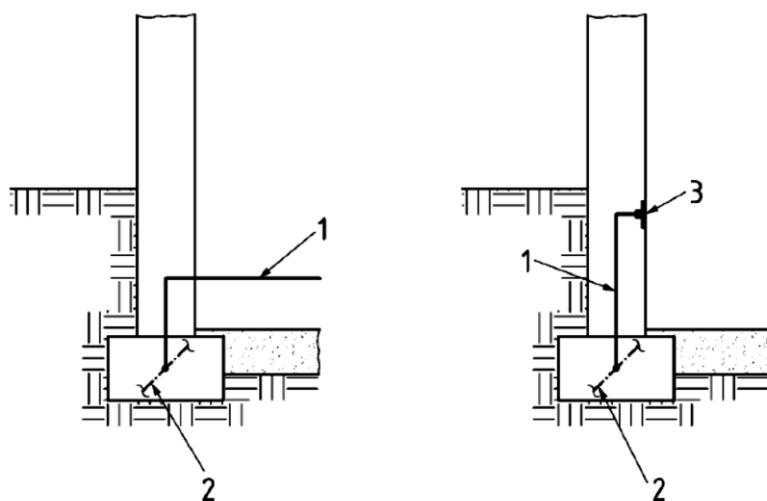

راهنمای:

- 1 بند اتصال
- 2 الکترود زمین فونداسیون
- 3 صفحه اتصال / نقطه اصلی اتصال زمین

شکل ۱۴- اجزای اتصال (بند اتصال یا صفحه اتصال / نقطه اصلی اتصال زمین)، به همراه اتصال داخلی

۹-۵ اتصالات

برای حصول پیوستگی الکتریکی، اجزای یک الکترود زمین فونداسیون باید با استفاده از جوشکاری، پیچ و مهره کردن یا کلمپ کردن اتصال با دوامی داشته باشد. اتصالات جوش داده شده به آرماتور باید مطابق با استاندارد ISO 17660-1 همراه با استاندارد ISO 4063 ساخته شده باشد. استفاده از اتصالات جوشی، فقط پس از مشاوره با کارشناس مسئول متخصص مجاز است. در مورد مفاصل جوشکاری شده، طول جوش باید حداقل 50 mm باشد.

در مواردی که الکترود زمین فونداسیون/رینگ قسمتی از سیستم حفاظت صاعقه را تشکیل می‌دهد، هر نوع اجزای اتصال استفاده شده باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۴۹۹-۱ باشد.

اگر بتن به روش مکانیکی فشرده‌سازی شود (مثلاً با استفاده از یک ویبراتور سوزنی)، نباید از اتصالات گوهای^۱ برای کلمپ کردن استفاده شود.

۶ مواد (پیکره‌بندی، نوع مواد و اندازه هادی/الکترود)

۶-۱ الکترود زمین فونداسیون و هادی هم‌بندی عملکردی

الکترود زمین فونداسیون و هادی هم‌بندی عملکردی باید به یکی از اشکال زیر باشد:

- هادی مدور (تک مفتولی)، با قطر حداقل 10 mm ؛

1- Wedge connection

- تسمه با سطح مقطع حداقل $mm^2 ۷۵$ و ضخامت حداقل $mm ۱۳$ ؛

استفاده از فولاد لخت یا فولاد درخشان (براق)^۱ یا فولاد گالوانیزه غوطه‌وری گرم^۲ مجاز است.

در مواردی که به جز الزامات عادی لازم باشد الزامات دیگری نیز برآورده شود، می‌توان از مواد مسی یا فولادی زنگنزن استفاده کرد. هنگامی که مواد ناهم‌جنس در تماس با هم هستند (به‌ویژه در مورد تماس بین الکترود زمین و فولاد سازه)، باید ریسک خوردگی الکتروولیتی در نظر گرفته شود.

یادآوری- استفاده از مواد گالوانیزه در مواردی که ساختمان در کنار دریا (با ریسک نفوذ آب شور به فونداسیون) قرار گرفته است، ریسک متورم‌شدن روکش گالوانیزه و ترکیدن بتن را دارد. در این‌گونه موارد استفاده از الکترود/هادی از مواد مسی یا فولادی زنگنزن توصیه می‌شود.

در ساختمان‌های مجهر به پست ترانسفورماتور اختصاصی، الزامات خاص مطابق با استاندارد IEC 61936-1 باید در نظر گرفته شود.

اگر الکترود زمین فونداسیون قسمتی از سیستم حفاظت صاعقه را تشکیل دهد، مشخصات مواد مورد استفاده برای خطوط^۳ باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۴۹۹-۲ باشد.

۲-۶ الکترود زمین رینگ

الکترود زمین رینگ باید به یکی از شکل‌های زیر باشد:

- هادی مدور فولادی، با قطر حداقل $mm ۱۰$ ؛

- تسمه فولادی، با سطح مقطع حداقل $mm^2 ۱۰۰$ و ضخامت حداقل $mm ۳$ ؛ یا

- سیم مسی چند مفتولی (قلع‌اندود یا بدون آبکاری) با سطح مقطع حداقل $mm^2 ۵۰$.

هادی و تسمه فولادی باید به طور مطمئن در برابر خوردگی مقاوم باشند (نظیر فولاد زنگنزن با حداقل 16% کروم، حداقل 5% نیکل، حداقل 2% مولیبدن و حداقل 0.08% کربن (برای مثال شماره مواد ۱۴۵۷۱)). مواد از نوع فولاد گالوانیزه غوطه‌وری گرم نباید استفاده شود.

در ساختمان‌های مجهر به پست ترانسفورماتور اختصاصی، الزامات خاص مطابق با استاندارد IEC 61936-1 باید در نظر گرفته شود.

۱- در استاندارد آلمانی DIN 18014 حداقل ابعاد برای تسمه فولادی $mm ۳۰ \times mm ۳۰ \times mm ۵$ قید شده است. در این استاندارد به جهت انطباق با سایر استانداردها و ضوابط ملی و بین‌المللی حداقل ابعاد تسمه به $mm ۳ \times mm ۲۵ \times mm ۲۵$ کاهش یافته است.

۲- فولاد درخشان (براق) به انگلیسی bright steel نوعی آلیاژ فولاد کربنی است که وضعیت سطح آن با استفاده از فرایندهای مختلف در هنگام تولید بهبود پیدا می‌کند. باید توجه شود استفاده از فولاد درخشان (براق) به عنوان الکترود زمین فونداسیون یا هادی هم‌بندی عملکردی زمانی مجاز است که کیفیت و مشخصات فنی آن مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۲ بوده و دارای پروانه علامت کاربرد نشان استاندارد ایران باشد.

3- Hot-dip galvanized steel

4- Lines

اگر الکترود زمین رینگ قسمتی از سیستم حفاظت صاعقه را تشکیل دهد، مشخصات مواد مورد استفاده برای خطوط باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۴۹۹-۲ باشد.

۳-۶ مواد برای اجزای اتصال و اتصالات برای الکترود زمین فونداسیون

بند اتصال و صفحه اتصال برای الکترود زمین فونداسیون باید از موادی با مقاومت دائمی در برابر خوردگی ساخته شود.

بند اتصال باید به یکی از شکل‌های زیر ساخته شود:

- هادی مدور فولادی، با قطر حداقل 10 mm ؛
- تسمه فولادی، با سطح مقطع حداقل 100 mm^2 و ضخامت حداقل 3 mm ؛
- کابل مسی از نوع YYY، با سطح مقطع حداقل 50 mm^2 ؛ یا
- سیم مسی چند مفتولی (قلع‌اندود یا بدون آبکاری)، با سطح مقطع حداقل 50 mm^2 .

میله و تسمه فولادی باید به طور مطمئن در برابر خوردگی مقاوم باشند (نظیر فولاد زنگنزن با حداقل 16% کروم، حداقل 5% نیکل، حداقل 2% مولیبدن و حداقل 0.08% کربن (برای مثال شماره مواد ۱۴۵۷۱)). مواد از نوع فولاد گالوانیزه غوطه‌وری گرم نباید استفاده شود.

نقشه اصلی اتصال زمین شامل اجزای فلزی با مهره $M10 \times 1.5$ یا بزرگتر، می‌تواند به عنوان یک صفحه اتصال به کار برود.

اتصالات فولادی (برای کلمن کردن الکترود/هادی به آرماتور) که با حداقل عمق 5 cm از تمام اطراف در بتون تعبیه می‌شود، می‌تواند گالوانیزه یا غیر گالوانیزه باشد.

اگر الکترود زمین فونداسیون قسمتی از سیستم حفاظت صاعقه را تشکیل دهد، اتصالات باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۴۹۹-۱ باشد.

۴-۶ مواد برای اجزای اتصال و اتصالات برای الکترود زمین رینگ

اجزای اتصال و اتصالات برای الکترودهای زمین رینگ باید به یکی از اشکال زیر باشد:

- هادی مدور فولادی، با قطر حداقل 10 mm ؛
- تسمه فولادی، با سطح مقطع حداقل 100 mm^2 و ضخامت حداقل 3 mm ؛ یا
- سیم مسی چند مفتولی (قلع‌اندود یا بدون آبکاری)، با سطح مقطع حداقل 50 mm^2 .

میله و تسمه فولادی باید به طور مطمئن در برابر خوردگی مقاوم باشند (نظیر فولاد زنگنزن با حداقل 16% کروم، حداقل 5% نیکل، حداقل 2% مولیبدن و حداقل 0.08% کربن (برای مثال شماره مواد ۱۴۵۷۱))، یا باید از فولاد گالوانیزه غوطه‌وری گرم که با روکش پلاستیکی با دوام پوشانیده شده، ساخته شده باشد. نباید از فولاد گالوانیزه غوطه‌وری گرم بدون پوشش استفاده شود.

تمامی اتصالات مدفون در خاک از هر نوعی که باشد باید با استفاده از نوار محافظ خوردگی^۱ در نقاط اتصال محافظت شود.

اگر الکترود زمین رینگ قسمتی از سیستم حفاظت صاعقه را تشکیل دهد، اتصالات باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۱ باشد.

۷ مستندسازی و اندازه‌گیری مقاومت

۱-۷ کلیات

مستندسازی باید پیش از بتونریزی انجام شود (به زیربند ۲-۷ مراجعه شود). مقدار مقاومت هم باید توسط کارشناس برق یا پیمانکار متخصص سیستم حفاظت صاعقه اندازه‌گیری شده و گزارش شود (به زیربند ۳-۷ مراجعه شود).

۲-۷ مستندسازی

مستندسازی باید شامل موارد زیر باشد:

- نقشه جانمایی الکترود زمینی که اجرا شده، شامل هادی هم‌بندی عملیاتی؛
- تصاویر قابل فهم از سیستم اتصال زمین؛
- تصاویر قابل شناسایی از اتصالات (برای مثال شینه اصلی اتصال زمین و اجزای اتصال سیستم حفاظت صاعقه)؛
- نتایج اندازه‌گیری مقاومت مطابق با زیربند ۳-۷.

به عنوان مثالی برای مستندسازی به پیوست الف مراجعه کنید.

۳-۷ اندازه‌گیری مقاومت

اندازه مقاومت (پیوستگی الکتریکی) بین جزء اتصال در شینه اصلی اتصال زمین و همه اجزای اتصال دیگر، باید با استفاده از ابزاری که جزئیات آن در استاندارد ۴ IEC 61557-۴ آمده اندازه‌گیری شده و حداقل 2Ω باشد (به زیربند ۸-۵ مراجعه شود). اندازه‌گیری باید پیش از بتونریزی انجام شود.

یادآوری ۱- مطابق با استاندارد ۴ IEC 61557-۴، مقدار جریان برای کوچکترین گستره اندازه‌گیری باید $0.2A$ باشد.

۱- به انگلیسی corrosion protection or anti-corrosion tape نواری است ساخته شده از مواد پایه نفتی که به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت و عناصر خورنده به نقاط اتصال، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در صورت الزامی بودن اندازه‌گیری مقاومت زمین، این کار باید با استفاده از ابزاری که جزئیات آن در استاندارد IEC 61557-5 آمده و پس از سپری شدن حداقل ۲۸ روز از آخرین مرحله بتونریزی فونداسیون انجام شود.

یادآوری ۲- از آنجا که افزایش بلندمدت در مقاومت زمین الکترود زمین فونداسیون امکان‌پذیر خواهد بود، توصیه می‌شود اندازه‌گیری مقاومت زمین در فاصله زمانی شش ماه یا یک سال پس از اتمام بتونریزی فونداسیون تکرار شده و ثبت شود.

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

فرم مستندسازی برای الکترود زمین فونداسیون

مستندسازی برای الکترود زمین فونداسیون مطابق استاندارد ملی شماره (صفحه اول)

شماره گزارش	بازرسی انجام شده در:	شخص مسئول برای گزارش:
ساختمان	آدرس سایت:	
	شهر (به همراه کد پستی):	
	کاربری ساختمان:	
	نوع ساختمان:	
	نوع فونداسیون:	
طراح	نام:	
	آدرس:	
	شهر (به همراه کد پستی):	
مشاور	نام و شرکت:	
	آدرس:	
	شهر (به همراه کد پستی):	
	اتصال زمین حفاظتی	
	اتصال زمین عملکردی	
هدف از زمین کردن	الکترود زمین فونداسیون	<input type="checkbox"/> فولاد درخشان (براق) <input type="checkbox"/> فولاد گالوانیزه غوطه‌وری گرم
	الکترود زمین رینگ	<input type="checkbox"/> فولاد زنگ نزن <input type="checkbox"/> مس <input type="checkbox"/> فولاد لخت
	هادی دور (تک مفتولی)	<input type="checkbox"/> سیم چند مفتولی
	تسمه	<input type="checkbox"/>
	فولاد گالوانیزه غوطه‌وری گرم با پوشش پلاستیکی	<input type="checkbox"/>
طرح الکترود زمین	جزای اتصال داخلی	<input type="checkbox"/> فولاد زنگ نزن
	صفحه اتصال / نقطه اصلی اتصال زمین	<input type="checkbox"/>
	سیم مسی	<input type="checkbox"/>
	کابل مسی، نوع YY	<input type="checkbox"/>
	فولاد گالوانیزه غوطه‌وری گرم با پوشش پلاستیکی	<input type="checkbox"/>
اجزای اتصال خارجی	اجزای اتصال خارجی	<input type="checkbox"/> فولاد زنگ نزن
	صفحه اتصال / نقطه اصلی اتصال زمین	<input type="checkbox"/>
	سیم مسی	<input type="checkbox"/>


مستندسازی برای الکتروود زمین فونداسیون مطابق استاندارد ملی شماره (صفحه دوم)

			شماره گزارش
			هدف از تهیه گزارش
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	نحوه ساخت و اجرا با مدارک طراحی انطباق دارد.	نتایج
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	در آزمون پیوستگی الکتریکی، مقدار مقاومت در هیچ یک از اندازه‌گیری‌ها از 0.2Ω تجاوز نکرد (مطابق با زیربند ۵-۸).	
		<input type="checkbox"/> اصلاح کاستی‌ها لازم است.	نقایص:
		<input type="checkbox"/> تجدید بازرگانی لازم است.	
		<input type="checkbox"/> شماره نقشه:	توضیحات، نقشه‌ها و تصاویر سیستم اتصال
		<input type="checkbox"/> شماره شکل:	زمین
			این گزارش شامل این صفحات و پیوستهای (نقشه‌ها و تصاویر) زیر است:
			(در صورتی که مستندسازی شامل تعداد زیادی پیوست است و با گستره وسیعی از مواد سروکار دارد، می‌توان افروزن بر این گزارش، گزارشات دیگری نیز تنظیم کرد).
مهر و امضاء کارشناس برق یا پیمانکار سیستم حفاظت صاعقه		تاریخ	مکان

پیوست ب

(آگاهی دهنده)

ضوابط برای طراحی الکترود زمین فونداسیون

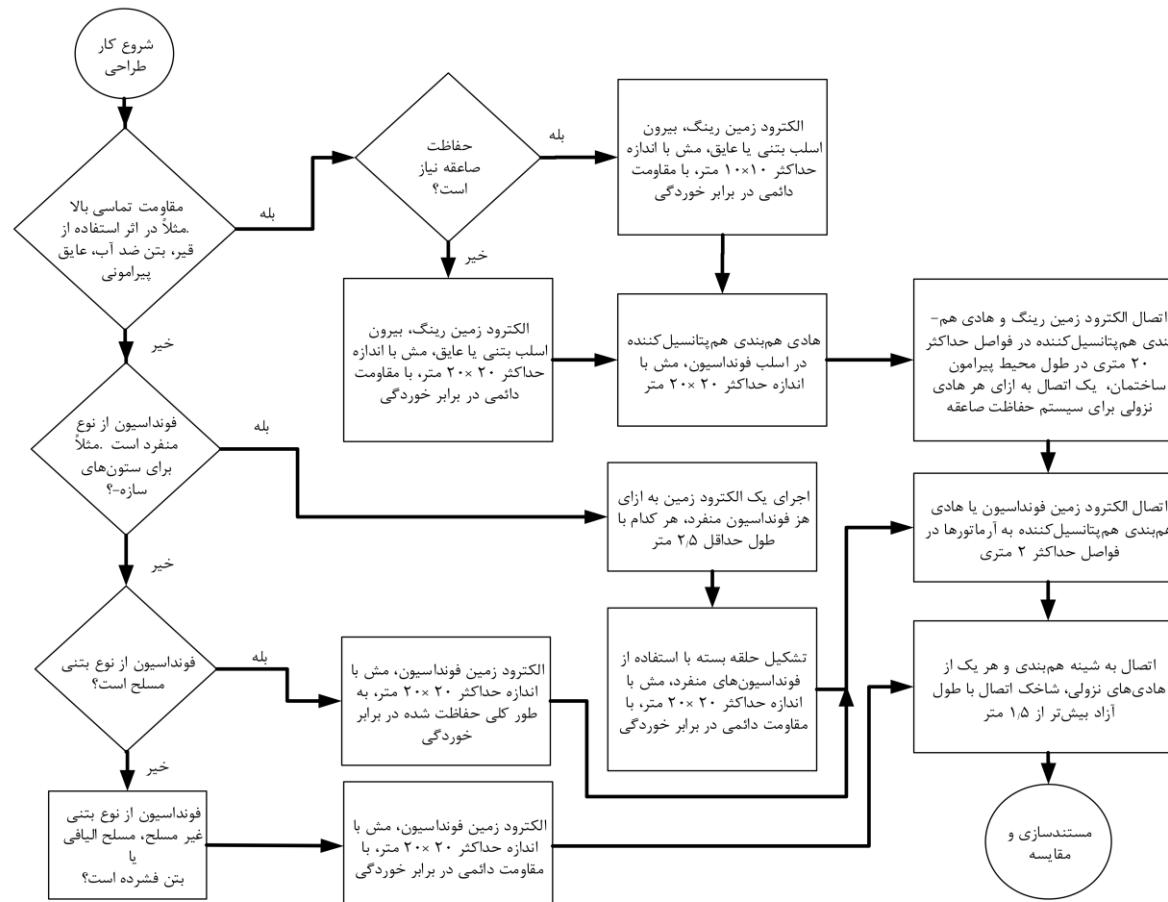

شکل ب-۱- ضوابط برای طراحی الکترود زمین فونداسیون

پیوست پ

(آگاهی دهنده)

تغییرات اعمال شده در این استاندارد در مقایسه با استاندارد منبع

پ-۱ بخش های اضافه شده

- در بند مراجع الزامی، استانداردهای ملی ایران شماره ۵-۵۴ ۱۹۳۷ و ۴۱۲۳ اضافه شد.
- در بند مراجع الزامی، استانداردهای زیر اضافه شد:
 - IEC 60364-4-44: 2007 + AMD1: 2015 + AMD2: 2018 -
 - ISO/IEC 30129: 2015 + AMD1: 2019 -
 - IEC 61557-5: 2019 -
 - ISO/IEC 30129: 2015 + AMD1: 2019 -
- در زیربند ۱-۶، یادآوری اضافه شد.
- در زیربند ۳-۷، پارagraf دوم و یادآوری ۲ اضافه شد.

پ-۲ بخش های حذف شده

- در بند مراجع الزامی در مقایسه با DIN 18014 منبع Normative reference با زیر حذف شد:
 - DIN 1045-2, Concrete, reinforced and prestressed concrete structures — Part 2: Concrete— Specification, properties, production and conformity— Application rules for DIN EN 206-1
 - DIN 18195-9, Water-proofing of buildings and structures — Part 9: Penetrations, transitions, connections and endings
 - DIN 18533, Water-proofing of below-ground structures¹
 - DIN EN 206, Concrete — Part 1: Specification, performance, production and conformity
 - DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310), Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment
 - DIN EN 50522 (VDE 0101-2), Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c
 - DIN EN 62305 (VDE 0185-305) series, Protection against lightning

1- In preparation by Technical Committee NA 005-02-13 AA Abdichtungen für erdberührte Bauteile

- DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200), Low-voltage electrical installations — Part 200: Definitions
- DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410), Low-voltage electrical installations — Part 4-41: Protection for safety — Protection against electric shock
- DIN VDE 0100-444 (VDE 0100-444), Low-voltage electrical installations — Part 4-444: Protection for safety — Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
- DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540), Low-voltage electrical installations — Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment — Earthing arrangements and protective conductors
- DIN VDE 0151 (VDE 0151), Material and minimum dimensions of earth electrodes with respect to corrosion
- DIN VDE 0618-1 (VDE 0618-1), Equipment for equipotential bonding — Equipotential busher for main equipotential bonding
- Verordnung zum Erlass von Regelungen des Netzanschlusses von Letztverbrauchern in Niederspannung und Niederdruck (German Regulation regarding the issue of regulations on the connection of end users to low voltage or low pressure systems)*¹. Artikel I Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) (Article I German Regulation on the general conditions for connection to low voltage supply systems)²
- Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz (Technical conditions for connection to low voltage systems) (TAB 2007)³

- در بند اصطلاحات و تعاریف، ارجاع به استاندارد DIN 0100-200 (VDE 0100-200) نسبت به بند Terms and definitions استاندارد منبع، حذف شد.

- در پاراگراف اول زیربند ۱-۴، عبارت «Niederspannungsanschlussverordnung» نسبت به منبع حذف شده است.

- در پاراگراف اول زیربند ۱-۵، استاندارد DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) حذف شد.

- در پاراگراف اول زیربند ۱-۵، استاندارد DIN EN 50522 (VDE 0101-2) حذف شد.

- پیوست Bibliography به همراه مورد زیر حذف شد:

DAfStb-Richtlinie (DAfStb Code of practice) *Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton* (Waterproof concrete structures)

1- Translator's note: As of 20 June 1980, BGBl. (German Federal Law Gazette) I, p. 2477 (no. 50).

2- Registered in the DITR database of DIN Software GmbH, obtainable from Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, Germany

3- Issued by Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

پ-۳ بخش‌های جایگزین شده

- در بند هدف و دامنه کاربرد جمله «الزمات نصب چنین الکترودهایی در استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۳۷-۵-۵۴ و برخی ضوابط و نشریات ملی در کشور آورده شده است.» با توجه به وجود استاندارد ملی و ضوابط اجرایی در کشور و عدم کاربرد موارد اعلام شده در استاندارد منع جایگزین پاراگراف زیر شد:

The requirement for the installation of such electrodes is set out in DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540), DIN 18015-1, and in the *Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz (TAB)* issued by the electricity suppliers.

- در بند هدف و دامنه کاربرد، استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۳۷-۵-۵۴ جایگزین استاندارد DIN VDE 0100-540 (VDE-0100-540) شد.

- در بند هدف و دامنه کاربرد، استانداردهای ISO/IEC 30129 IEC 60364-4-44 و DIN EN 50310 (VDE 0800-2- DIN VDE 0100-444 (VDE 0100-444) شد.

- در بند مراجع الزامی، استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۱ جایگزین استاندارد DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) شد.

- در بند مراجع الزامی، استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۲ جایگزین استاندارد DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) شد.

- در بند مراجع الزامی، استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۵ جایگزین استاندارد DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5) شد.

- در بند مراجع الزامی، استاندارد IEC 61936-1:2010+AMD1:2014 جایگزین استاندارد DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) شد.

- در بند مراجع الزامی، استاندارد IEC 61557-4:2019 جایگزین استاندارد DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4) شد.

- در بند مراجع الزامی، استاندارد ISO 17660-1:2006 جایگزین مجموعه استاندارد 17660 شد.

- در زیربند ۴-۳-۲ به جای مجموعه استاندارد DIN EN 62305 (VDE 0185-305)، مجموعه استاندارد ملی ایران-آی‌ای‌سی ۶۲۳۰۵ جایگزین شد.

- در پاراگراف اول زیربند ۱-۵، استاندارد IEC 61936-1 جایگزین استاندارد DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) شد.

- در پاراگراف دوم زیربند ۱-۵، استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۳۷-۴-۵۴ جایگزین استاندارد DIN VDE 0151 (VDE 0151) استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۳۷-۴-۵۴ جایگزین استاندارد.
- در پاراگراف اول زیربند ۲-۷-۵، استاندارد IEC 60364-4-44 جایگزین استاندارد DIN VDE 0100-444 (VDE 0100-444) استاندارد.
- در ردیف دوم پاراگراف دوم زیربند ۲-۷-۵، استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۳۷-۴-۵۴ جایگزین استاندارد DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) استاندارد.
- در جمله آخر زیربند ۲-۷-۵، استاندارد ISO/IEC 30129 و مجموعه استاندارد ملی ایران-آی‌ای‌سی ۶۲۳۰۵ جایگزین استانداردهای DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) و DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) استاندارد.
- در پاراگراف چهارم زیربند ۸-۵، استاندارد ملی ایران-آی‌ای‌سی ۶۲۳۰۵-۳ جایگزین استاندارد DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) استاندارد.
- در پاراگراف آخر زیربند ۸-۵، استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۵ جایگزین استانداردهای DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5) و DIN 18195-9 استاندارد.
- در پاراگراف اول زیربند ۹-۵، استاندارد ISO 17660-1 جایگزین استاندارد DIN EN ISO 17660 استاندارد.
- در پاراگراف دوم زیربند ۹-۵، استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۱ جایگزین استاندارد DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) استاندارد.
- مورد دوم پاراگراف اول زیربند ۱-۶، عبارت «تسمه با سطح مقطع حداقل 75 mm^2 و ضخامت حداقل ۳ mm» جایگزین عبارت «rectangular cross section, i.e. strip at least 30 mm 3,5 mm in size» در منبع این استاندارد شد.
- در پاراگراف دوم زیربند ۱-۶، استاندارد IEC 61936-1 جایگزین استانداردهای DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) و DIN EN 50522 (VDE 0101-2) استاندارد.
- در پاراگراف سوم زیربند ۱-۶، استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۲ جایگزین استاندارد DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) استاندارد.
- مورد سوم پاراگراف اول زیربند ۲-۶، عبارت «تسمه فولادی، با سطح مقطع حداقل 100 mm^2 و ضخامت حداقل ۳ mm» جایگزین عبارت «steel strip, at least 30 mm 3,5 mm in size» در منبع این استاندارد شد.
- در پاراگراف سوم زیربند ۲-۶، استاندارد IEC 61936-1 جایگزین استانداردهای DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) و DIN EN 50522 (VDE 0101-2) استاندارد.

- در پاراگراف چهارم زیربند ۲-۶، استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۲ جایگزین استاندارد DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) شد.
- مورد دوم پاراگراف دوم زیربند ۳-۶، عبارت «تسمه فولادی، با سطح مقطع حداقل ۱۰۰ mm و ضخامت حداقل حداقل ۳ mm ۳,5 mm in size» جایگزین عبارت «steel strip, at least 30 mm 3,5 mm in size» در منبع این استاندارد شد.
- در پاراگراف آخر زیربند ۳-۶، استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۱ جایگزین استاندارد DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) شد.
- مورد دوم پاراگراف اول زیربند ۴-۶، عبارت «تسمه فولادی، با سطح مقطع حداقل ۱۰۰ mm و ضخامت حداقل حداقل ۳ mm ۳,5 mm in size» جایگزین عبارت «steel strip, at least 30 mm 3,5 mm in size» در منبع این استاندارد شد.
- در پاراگراف آخر زیربند ۴-۶، استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۴۹۹-۱ جایگزین استاندارد DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) شد.
- در پاراگراف اول زیربند ۳-۷، استاندارد IEC 61557-4 جایگزین استاندارد DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4) نسبت به منبع شد.
- در یادآوری ۱ زیربند ۳-۷، استاندارد IEC 61557-4 جایگزین استاندارد DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4) نسبت به منبع شد.
- در زیربند ۳-۷، کلمه Note در منبع به یادآوری ۱ تغییر پیدا کرد.